

物件個別明細

公募番号： 42-19墓苑2

1. 物件概要

施設名称	岸和田市墓苑（流木墓苑）	
所在地	岸和田市流木町716番地	
開館時間	8：30～17：00（お墓参りはいつでも可能）	
休館日	年末年始（お墓参りは年中可能）	
来館者数	平成29年度	不明
	平成30年度	不明
販売実績	平成29年度	新規設置
	平成30年度	新規設置

2. 自動販売機設置場所・販売品目条件等

設置場所	屋外	墓苑事務所前駐車場付近
設置可能スペース （幅W×奥行D）	自動販売機	W1.4m×D0.9m（1.26㎡）
	容器回収ボックス	W0.5m×D0.5m（0.25㎡）
	合計	1.51㎡
販売品目条件	「清涼飲料水」の販売とする ※お茶、水、炭酸飲料、コーヒー、紅茶、スポーツドリンク、 ジュース類の、缶又はペットボトル等の密閉式容器入りのものに限る	


3. 施設所管課・担当者連絡先

施設所管課	建設部 水とみどり課
所在地	岸和田市岸城町7番1号
連絡先	072-423-9579（直通）
担当者	業務推進担当 黒見（くろみ）

4. 個別条件・特記事項・注意事項等

墓苑内の防犯のため、16：30から翌朝9：00までの間、墓苑事務所前駐車場出入口及び流木墓地公園前バス停側墓苑出入り口は、車の出入りができないよう閉門する措置を行っています（歩行者の通行は可能です）。

5. 自販機設置位置図

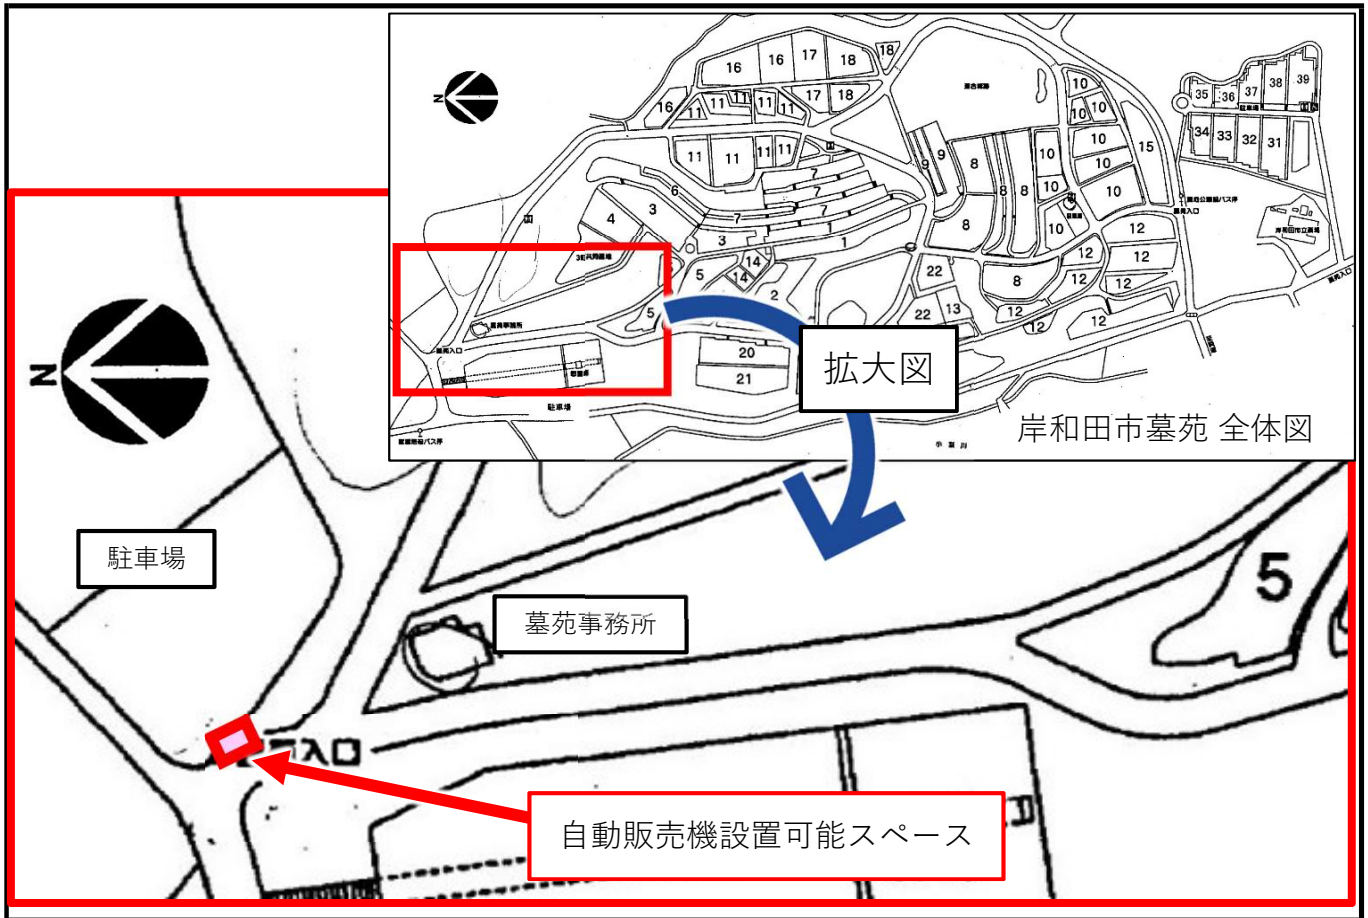

6. 現場写真（設置イメージ）



物件個別明細

公募番号： 43-19墓苑3

1. 物件概要

施設名称	岸和田市墓苑（流木墓苑）	
所在地	岸和田市流木町716番地	
開館時間	8：30～17：00（お墓参りはいつでも可能）	
休館日	年末年始（お墓参りは年中可能）	
来館者数	平成29年度	不明
	平成30年度	不明
販売実績	平成29年度	新規設置
	平成30年度	新規設置

2. 自動販売機設置場所・販売品目条件等

設置場所	屋外	墓苑内南側駐車場付近
設置可能スペース （幅W×奥行D）	自動販売機	W1.4m×D0.9m（1.26㎡）
	容器回収ボックス	W0.5m×D0.5m（0.25㎡）
	合計	1.51㎡
販売品目条件	「清涼飲料水」の販売とする ※お茶、水、炭酸飲料、コーヒー、紅茶、スポーツドリンク、 ジュース類の、缶又はペットボトル等の密閉式容器入りのものに限る	


3. 施設所管課・担当者連絡先

施設所管課	建設部 水とみどり課
所在地	岸和田市岸城町7番1号
連絡先	072-423-9579（直通）
担当者	業務推進担当 黒見（くろみ）


4. 個別条件・特記事項・注意事項等

墓苑内の防犯のため、16：30から翌朝9：00までの間、墓苑事務所前駐車場出入口及び流木墓地公園前バス停側墓苑出入り口は、車の出入りができないよう閉門する措置を行っています（歩行者の通行は可能です）。

5. 自販機設置位置図

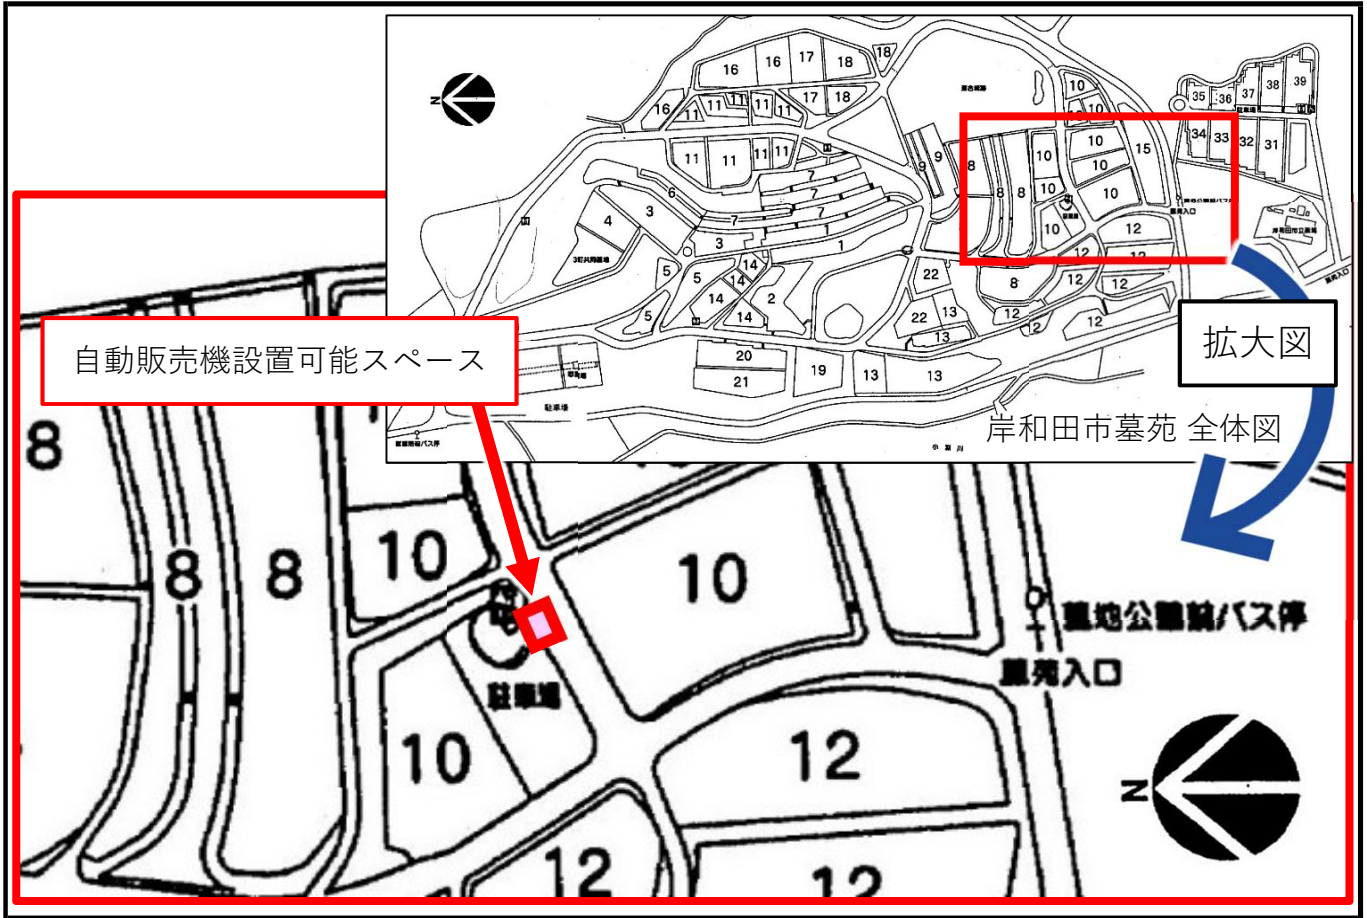

6. 現場写真（設置イメージ）

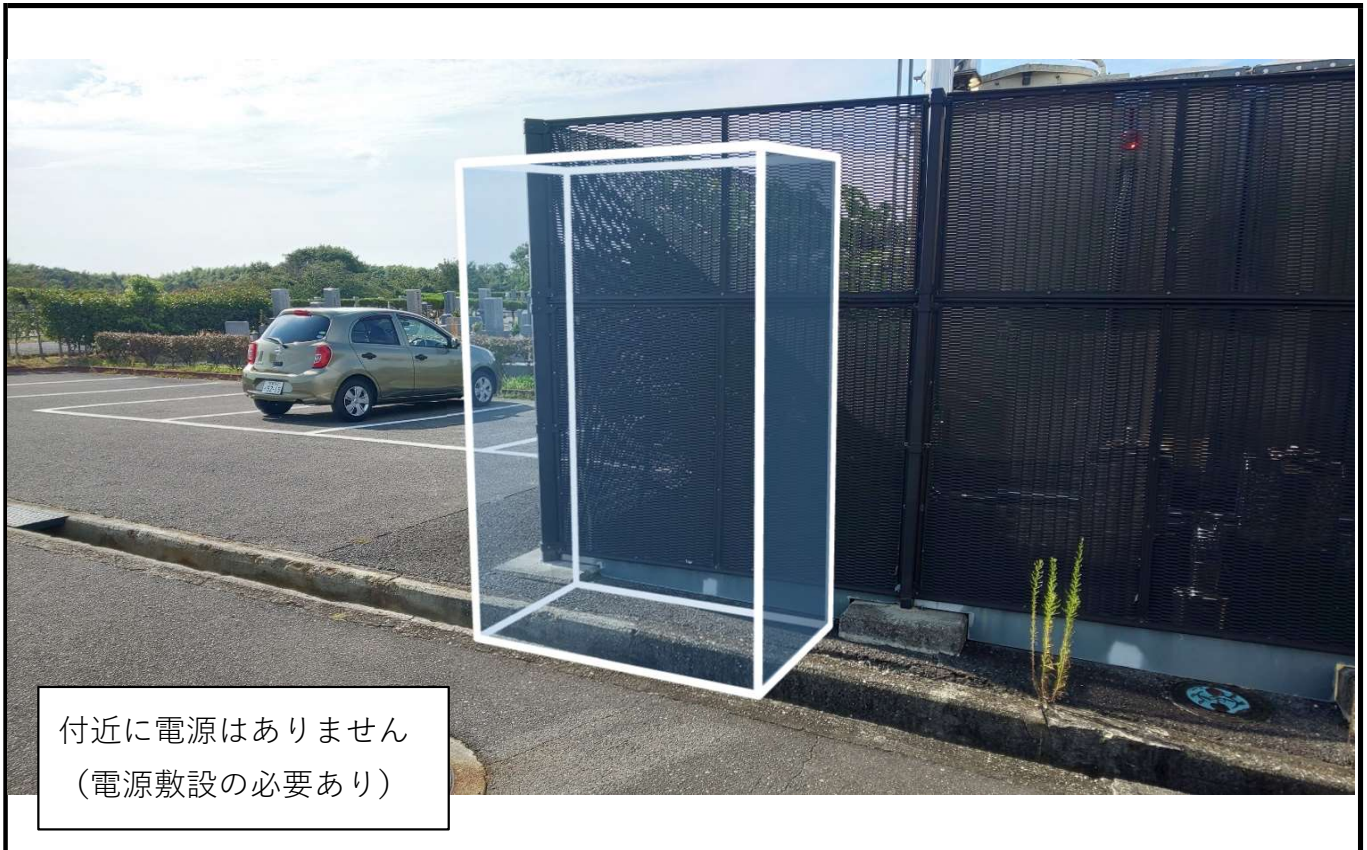

物件個別明細

公募番号： 44-19墓苑4

1. 物件概要

施設名称	岸和田市墓苑（流木墓苑）	
所在地	岸和田市流木町716番地	
開館時間	8：30～17：00（お墓参りはいつでも可能）	
休館日	年末年始（お墓参りは年中可能）	
来館者数	平成29年度	不明
	平成30年度	不明
販売実績	平成29年度	新規設置
	平成30年度	新規設置

2. 自動販売機設置場所・販売品目条件等

設置場所	屋外	墓苑内東側トイレ付近
設置可能スペース （幅W×奥行D）	自動販売機	W1.4m×D0.9m（1.26㎡）
	容器回収ボックス	W0.5m×D0.5m（0.25㎡）
	合計	1.51㎡
販売品目条件	「清涼飲料水」の販売とする ※お茶、水、炭酸飲料、コーヒー、紅茶、スポーツドリンク、 ジュース類の、缶又はペットボトル等の密閉式容器入りのものに限る	


3. 施設所管課・担当者連絡先

施設所管課	建設部 水とみどり課
所在地	岸和田市岸城町7番1号
連絡先	072-423-9579（直通）
担当者	業務推進担当 黒見（くろみ）

4. 個別条件・特記事項・注意事項等

墓苑内の防犯のため、16：30から翌朝9：00までの間、墓苑事務所前駐車場出入口及び流木墓地公園前バス停側墓苑出入り口は、車の出入りができないよう閉門する措置を行っています（歩行者の通行は可能です）。

5. 自販機設置位置図

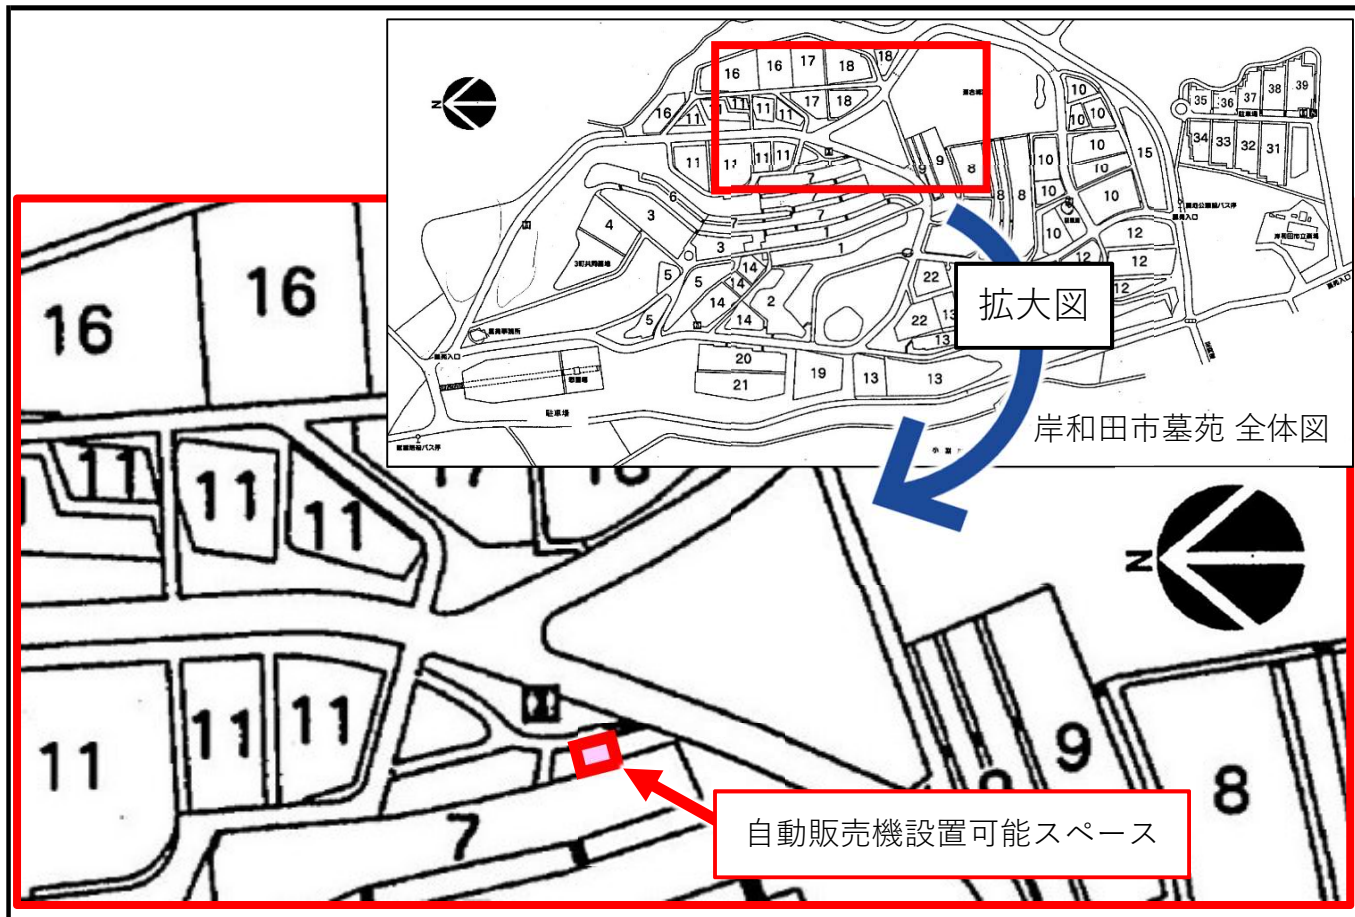

6. 現場写真（設置イメージ）

