


## 点検表 ※わからない場合は不適合にチェックをしてください


安全が確認できないものとは、以下の①又は②の点検項目で「不適合」が1つ以上あるものをいう。

### ① コンクリートブロック塀の場合

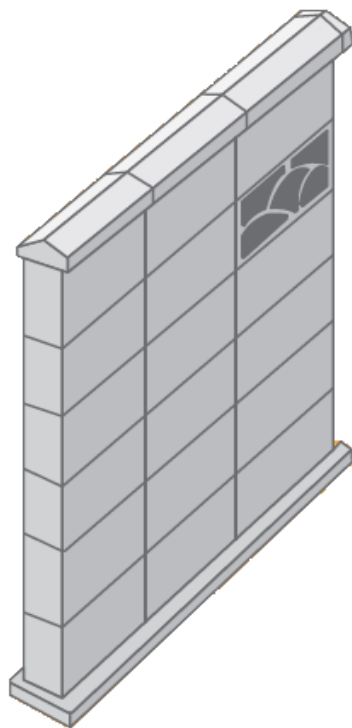

| 点検項目 |                       | 点検内容  | 点検結果 |     |
|------|-----------------------|---|------|-----|
|      |                       |   | 適合   | 不適合 |
| ①    | 高さ                    | 2.2m以下  | はい   | いいえ |
| ②    | 壁の厚さ                  | 高さ 2m を超える塀で 15 cm 以上   | はい   | いいえ |
|      |                       | 高さ 2m 以下の塀で 10 cm 以上  | はい   | いいえ |
| ③    | 鉄筋                    | 壁内に直径 9 mm 以上の鉄筋が、縦横とも 80 cm 間隔以下で入っており、縦筋は壁頂部および基礎の横筋に、横筋は縦筋にそれぞれかぎ掛けされている | はい   | いいえ |
| ④    | 控壁<br>(高さ 1.2m を超える時) | 塀の長さ 3.4m 以下ごとに、直径 9 mm 以上の鉄筋が入った控壁が塀の高さの 1/5 以上突出してある                      | はい   | いいえ |
| ⑤    | 基礎<br>(高さ 1.2m を超える時) | 丈が 35 cm 以上で根入れ深さが 30 cm 以上の鉄筋コンクリート造の基礎がある                                 | はい   | いいえ |
| ⑥    | 傾き、ひび割れ               | 全体的に傾いていない、1 mm 以上のひび割れない   | はい   | いいえ |
| ⑦    | ぐらつき                  | 人の力でぐらつかない  | はい   | いいえ |
| ⑧    | その他                   | 塀が土止め壁を兼ねていない、玉石積み擁壁等の上でない  | はい   | いいえ |

### ② 組積造の場合(鉄筋が入っていないコンクリートブロック塀を含む)

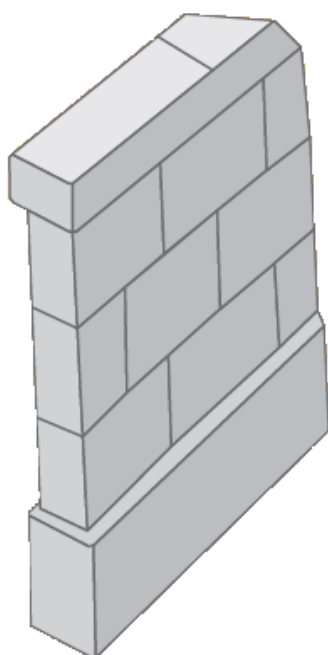

| 点検項目 |         | 点検内容   | 点検結果 |     |
|------|---------|--|------|-----|
|      |         |  | 適合   | 不適合 |
| ①    | 高さ      | 1.2m以下   | はい   | いいえ |
| ②    | 壁の厚さ    | 各部分の厚さがその部分から壁頂までの垂直距離の 1/10 以上ある                          | はい   | いいえ |
| ③    | 鉄筋      | —  | —    | —   |
| ④    | 控壁      | 塀の長さ 4m 以下ごとに壁面からその部分の②の 1.5 倍以上突出している、又は②が必要寸法の 1.5 倍以上ある | はい   | いいえ |
| ⑤    | 基礎      | 根入れ深さが 20 cm 以上ある  | はい   | いいえ |
| ⑥    | 傾き、ひび割れ | 全体的に傾いていない、1 mm 以上のひび割れない                                  | はい   | いいえ |
| ⑦    | ぐらつき    | 人の力でぐらつかない   | はい   | いいえ |
| ⑧    | その他     | 塀が土止め壁を兼ねていない、玉石積み擁壁等の上でない                                 | はい   | いいえ |